


Istniejąca
Tablica RPPoż
naścienna, metalowa, IP30, typu BP-0-600/10-C, prod. MOELLER
wym. 1060x600x262, widok po otwarciu drzwiczek

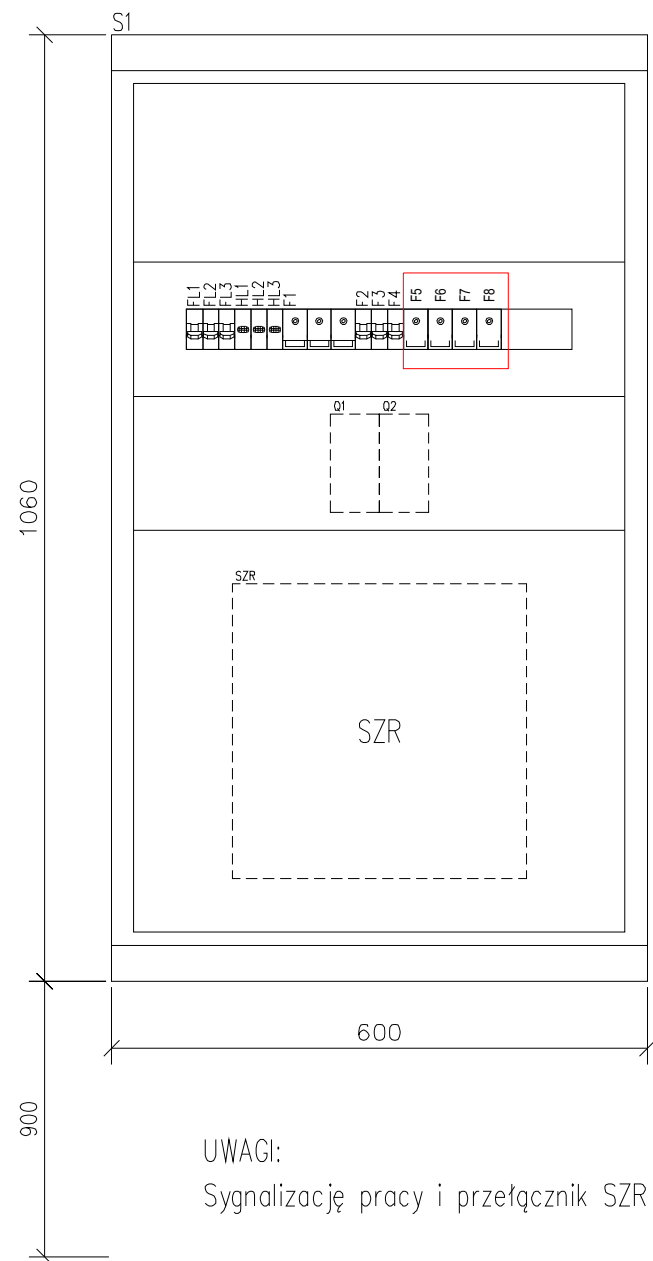

UWAGI:
Sygnalizację pracy i przetwóznik SZR montować na drzwiach

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
1997

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
1997
ul. Strusia 10, 60-711 Poznań
tel. (061) 866 97 10, 866 54 22
fax. (061) 866 97 11
e-mail: arch1997@poczta.onet.pl
e-mail2: architektci@pa1997.pl
www.pa1997.pl

ZAMÓWIENIE:					
PROJEKT WYKONAWCZY DLA BUDYNKU NADNOTECKIEGO INSTYTUTU UAM W PILE UL. KOŁOBRZESKA 15, 64-920 PILA,					
ZAMAWIAJĄCY:					
UNIwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań					
BRANŻA:					
ELEKTRYCZNA					
TYTUŁ RYSUNKU:					
WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY RPPoż					
ARCHITEKTURA:	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upraw.	Podpis	--:-- SKALA:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. WOJCIECH LEŚNY	elektryczna – bez ogran.	WKP/0418/ PWOE/11		
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARTUR LUKASIK	elektryczna – bez ogran.	WKP/0396/ PWOE/12		E-300/2 RYS. NR:
POZNAŃ 22 KWIECIEŃ 2026 R.					